PANNUS

OTULINA OGNIOCHRONNA DO PRZEPUSTÓW RUR METALOWYCH

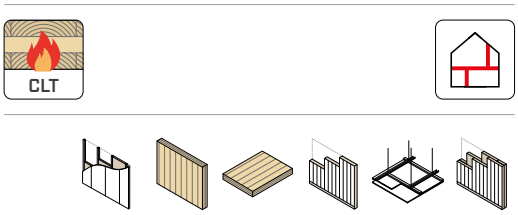

KONFIGUROWALNA

Lekką i elastyczną PANNUS można skonfigurować bezpośrednio na miejscu, nawet bez znajomości wymiarów projektu i lokalizacji przepustów.

WYDZIELENIE STREF PRZECIWPOŻAROWYCH

Certyfikowana zgodnie z normą EN 1366-3 dla nieizolowanych przepustów rur metalowych i szynoprzewodów. Niepalna tkanina z wełny mineralnej i chłodząca obróbka ablacyjna po stronie stykającej się z rurą zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożarów indukcyjnych między przedziałami.

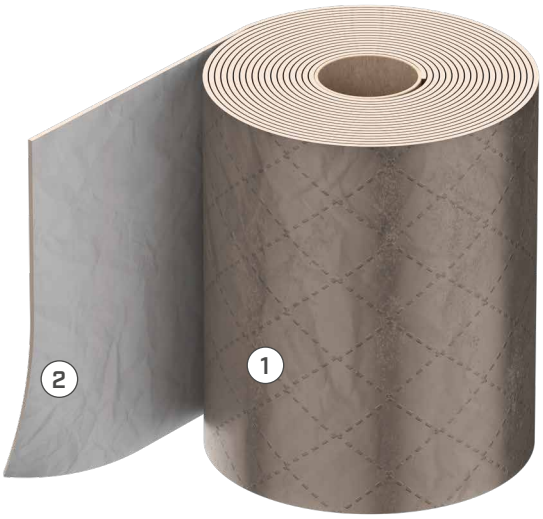

SKŁAD

1. pokrycie z filcu z wełny szklanej z folią aluminiową
2. związki ablacyjne

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	*B [in]*	*s [in]*	*L [ft]*	
PANNUS240	240	7	5	*9 1/2*	*1/4*	*16 4 7/8*	1

DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	*USC units*
Gęstość	100 kg/m^3	*0.06 oz/in^3*
Ciężar właściwy	0,25 kg/dm^3	*0.14 oz/in^3*
Klasa odporności ogniowej na ścianie/stropie z CLT[(1)]	EI120	-

[(1)] Normą EN 1366-3. W celu uzyskania szczegółowych informacji, przetestowanych konfiguracji oraz aktualizacji dotyczących nowych badań, należy zapoznać się z instrukcją lub skontaktować się z działem technicznym.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 06 04.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- rury metalowe nieizolowane
- rury miedziane izolowane
- szynoprzewody

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

1	Zmierzyć obwód rury metalowej, która ma być chroniona
2	Przyciąć ilość osłony niezbędną do przykrycia rury
3	Owinąć osłonę wokół rury, łącząc końce i upewniając się, że osłona przylega do stropu lub ściany (produkt należy umieścić po stronie nienarażonej na działanie ognia)
4	Przymocować osłonę za pomocą taśmy pęczniejącej lub drutu
5	W razie potrzeby czynność powtórzyć

PRODUKTY POWIĄZANE

MASS
str. 324

PANEL
str. 340