


ОГНЕСТОЙКАЯ ПОДУШКА ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ



ПРАКТИЧНАЯ

Простая установка и оптимизированные размеры для оптимизации количества и основных типов проемов. Облегчает обслуживание и модификацию систем благодаря возможности переустановки. Минимизирует глубину заделки, необходимую для сдерживания теплопередачи.

ДОЛГОВЕЧНАЯ

Подходит для установки в любой среде, не боится влаги и устойчива к плесени и бактериям. Не содержит вредных материалов и волокон.

СТРУКТУРА

- негорючая оболочка из стекловолокна (200 г/м²), содержащая вспучивающиеся гранулированные компаунды, теплоизоляционные наполнители, материалы с постепенным водоотделением



АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

APT. N°	L [мм]	B [мм]	s [мм]	L [in]	B [in]	s [in]	
SACCUS100	100	120	25	4	4 3/4	1	60
SACCUS150	150	120	30	5 7/8	4 3/4	1 3/16	40
SACCUS200	200	120	30	7 7/8	4 3/4	1 3/16	25
SACCUS250	250	120	35	9 13/16	4 3/4	1 3/8	20
SACCUS300	300	120	35	11 13/16	4 3/4	1 3/8	15



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Простота установки без использования специальных инструментов или креплений.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Идеально подходит для технического обслуживания. Может использоваться повторно.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	значение	USC units
Класс огнестойкости на стене/перекрытии из CLT ⁽¹⁾	E1120	-
⁽¹⁾ Стандарт EN 1366-3. Обратитесь к руководству по эксплуатации или свяжитесь с техническим отделом, чтобы ознакомиться со всеми подробностями и испытанными конфигурациями, а также обновлениями, касающимися новых тестов.		
 Классификация отходов (2014/955/ЕС): 07 02 13 (пластик) I 01 01 (минералы) I 10 11 03 (стекловолокно).		

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

	СТЕНА	ПЕРЕКРЫТИЕ
электрические и гофрированные кабели на лотках (металлические или ПВХ)		

ПОРЯДОК МОНТАЖА

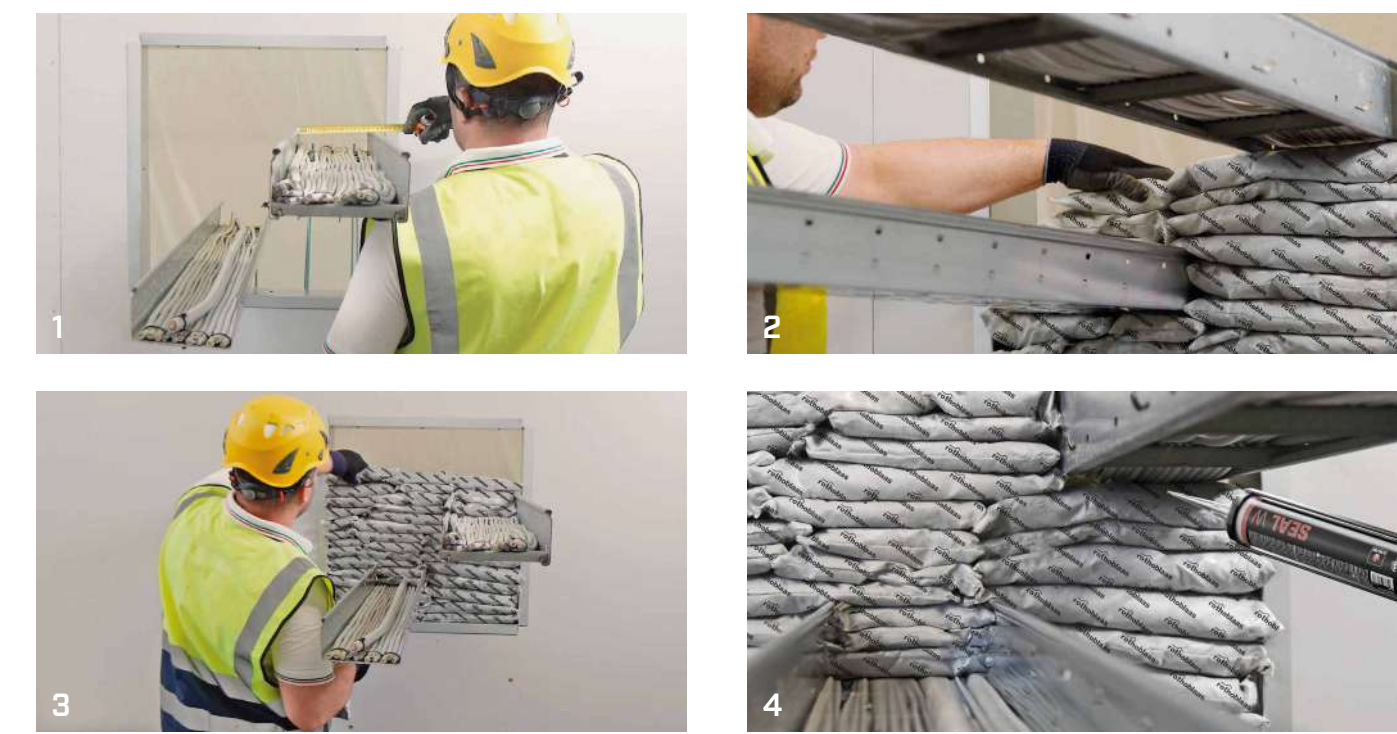

- 1 Измерьте ширину лотка и выберите размер и количество подушек, необходимых для полной заделки перехода.
- 2 Уложите подушки внутрь кабельного лотка, располагая их так, чтобы их сертифицированная сторона (120/200 мм) соответствовала «толщине стены».
- 3 Полностью заполните кабельный лоток.
- 4 Заделайте все оставшиеся промежутки во внутреннем пространстве между проемом и кабельным лотком с помощью герметика SEAL W.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



SEAL W
стр. 324



MASS
стр. 324