


PANNUS

OTULINA OGNIOSCHRONNA DO PRZEPUSTÓW RUR METALOWYCH



KONFIGUROWALNA


Lekką i elastyczną PANNUS można skonfigurować bezpośrednio na miejscu, nawet bez znajomości wymiarów projektu i lokalizacji przepustów.

WYDZIELENIE STREF PRZECIWPOŻAROWYCH

Certyfikowana zgodnie z normą EN 1366-3 dla nieizolowanych przepustów rur metalowych i szynoprzewodów. Niepalna tkanina z wełny mineralnej i chłodząca obróbka ablacyjna po stronie stykającej się z rurą zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożarów indukcyjnych między przedziałami.

SKŁAD

- 1 pokrycie z filcu z wełny szklanej z folią aluminiową
- 2 związki ablacyjne

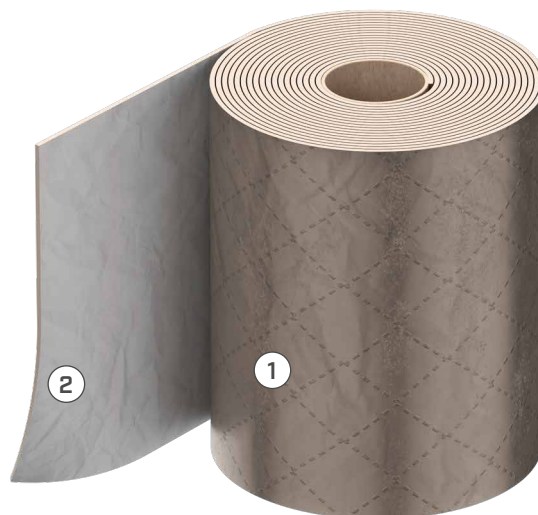

KODY I WYMIARY


KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
PANNUS240	240	7	5	9 1/2	1/4	16 4 7/8	1

DANE TECHNICZNE

Właściwości	wartość	USC units
Gęstość	100 kg/m ³	0.06 oz/in ³
Ciężar właściwy	0,25 kg/dm ³	0.14 oz/in ³
Klasa odporności ogniowej na ścianie/stropie z CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ Normą EN 1366-3. W celu uzyskania szczegółowych informacji, przetestowanych konfiguracji oraz aktualizacji dotyczących nowych badań, należy zapoznać się z instrukcją lub skontaktować się z działem technicznym.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 06 04.

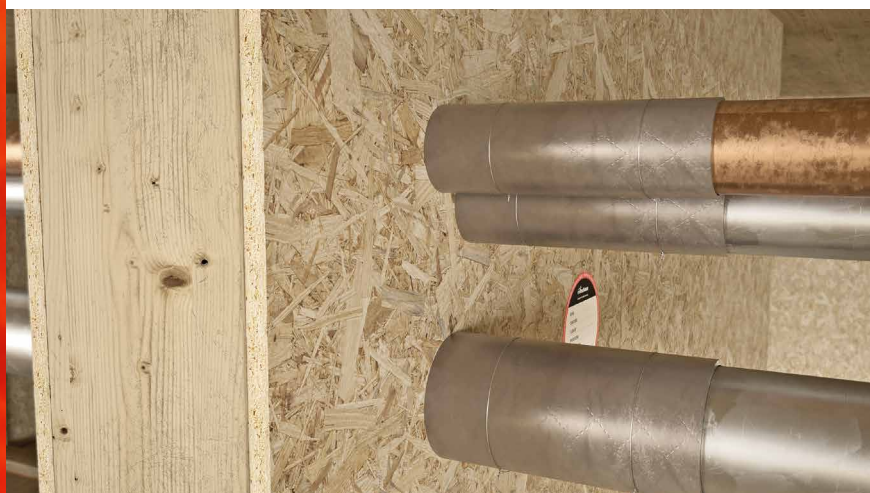

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- rury metalowe nieizolowane
- rury miedziane izolowane
- szynoprzewody

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU




- 1 Zmierzyć obwód rury metalowej, która ma być chroniona
- 2 Przyciąć ilość ostony niezbędną do przykrycia rury
- 3 Owinąć ostonę wokół rury, łącząc końce i upewniając się, że ostona przylega do stropu lub ściany (produkt należy umieścić po stronie nienarażonej na działanie ognia)
- 4 Przymocować ostonę za pomocą taśmy pęczniącej lub drutu
- 5 W razie potrzeby czynność powtórzyć

PRODUKTY POWIĄZANE



MASS
str. 324

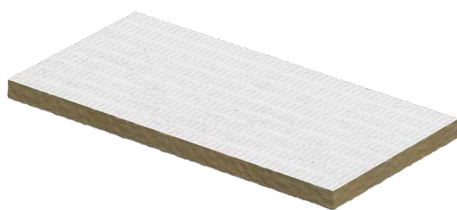

PANEL
str. 340