

NOVÁ VERZE

Klasický úhelník Rothoblaas v optimalizovaném provedení. Snížením počtu upevňovacích prvků a úpravou tloušťky oceli bylo dosaženo účinnějšího upevnění bez ztráty výkonu.

KOMPLETNÍ ŘADA

K dispozici v 5 velikostech, které splňují všechny požadavky na statické nebo seizmické vlastnosti, pro stěny z CLT, LVL nebo dřevěné konstrukce.

VOLNOST UPEVNĚNÍ

Lze upevnit pomocí hřebíků LBA, vrutů LBS nebo LBS HARDWOOD v různých délkách. Kapacitní navrhování je umožněno širokým výběrem upevňovacích prvků a hřebíků.

TIMBER FRAME

Nové hřebíky NARROW PATTERN umožňují instalaci na rámové stěny s menší šířkou sloupů (60 mm).

TŘÍDA PROVOZU

SC1 SC2

MATERIÁL


S355
Fe/Zn12c

WHT: uhlíková ocel S355 + Fe/Zn12c

S275
Fe/Zn12c

WHT WASHER:
uhlíková ocel S275 + Fe/Zn12c

NAMÁHÁNÍ

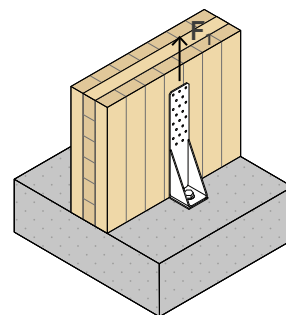


OBLASTI POUŽITÍ

Spoje namáhané v tahu pro dřevěné stěny. Vhodné pro stěny vystavené velkému namáhání. Konfigurace dřevo-dřevo, dřevo-beton a dřevo-ocel.

Doporučené použití:

- masivní a lamelové dřevo
- rámové stěny (timber frame)
- panely CLT a LVL

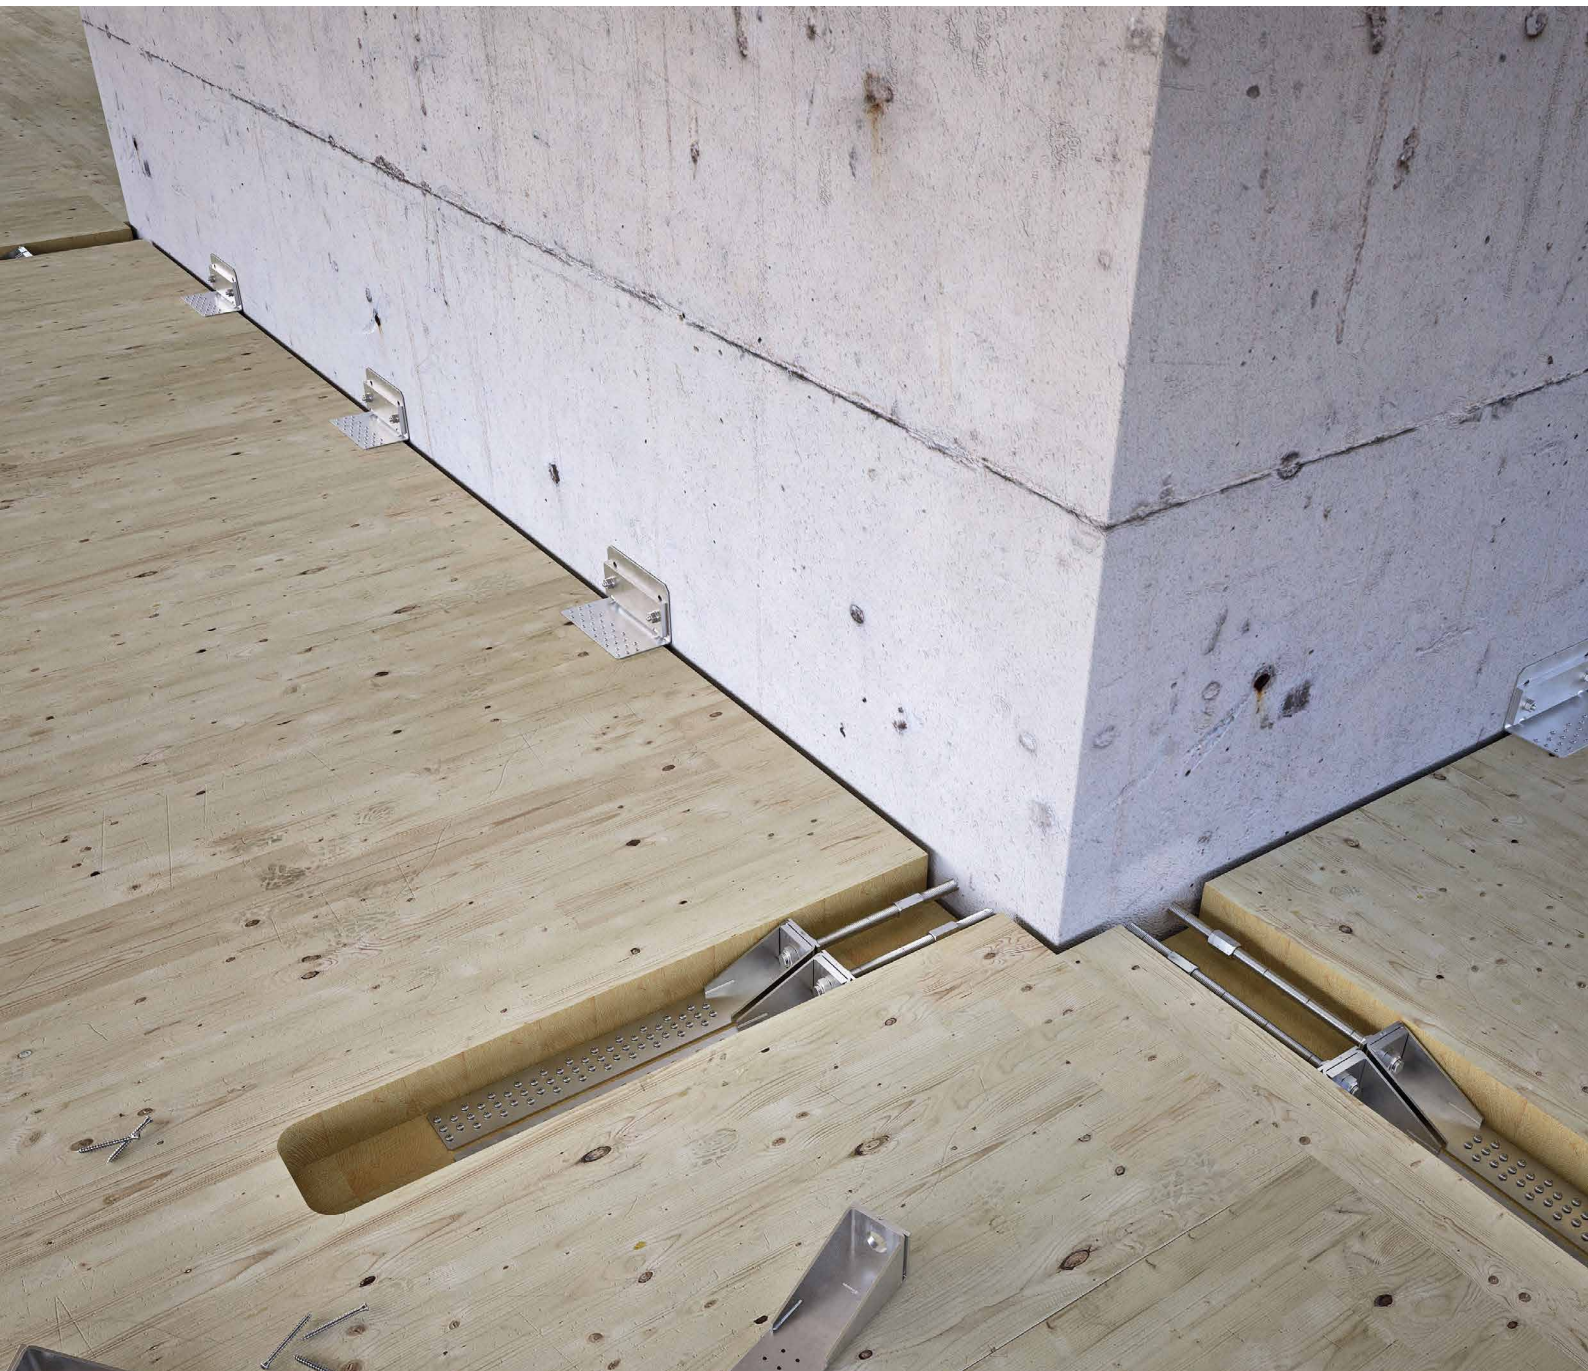

HYBRIDNÍ KONSTRUKCE


Ideální pro tahové spoje mezi dřevěnými deskami a výztužným jádrem v dřevobetonevých hybridních stavbách.

MONTÁŽ VE ZVÝŠENÉ POLOZE

Certifikace s mezerou mezi úhelníkem a podpěrou umožňuje vyhovět zvláštním požadavkům, jako je přítomnost železobetonových soklů.

KÓDY A ROZMĚRY


ÚHELNÍK WHT

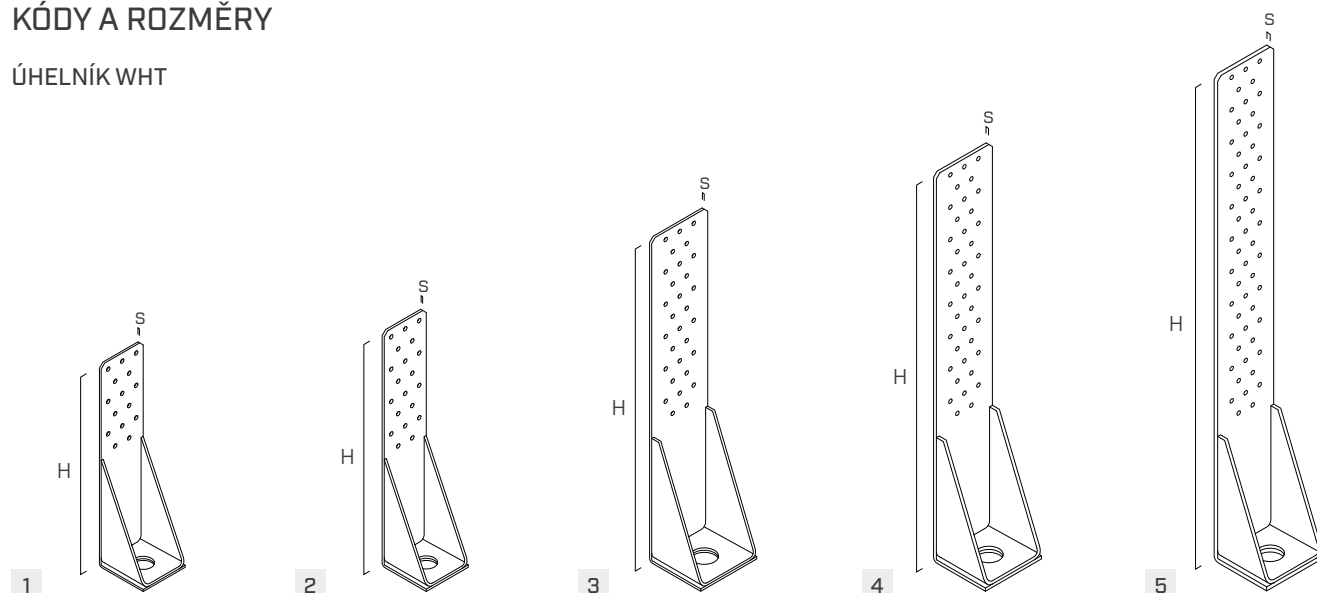

KÓD	H [mm]	s [mm]	n _v Ø5 [ks]	otvor [mm]	ks.
1 WHT15	250	2,5	15	Ø23	20
2 WHT20	290	3	20	Ø23	20
3 WHT30	400	3	30	Ø29	10
4 WHT40	480	4	40	Ø29	10
5 WHT55	600	5	55	Ø29	1


PODLOŽKA WHTW

KÓD	otvor [mm]	Ø [mm]	s [mm]	WHT15	WHT20	WHT30	WHT40	WHT55	ks.
1 WHTW6016	Ø18	M16	6	●	●	-	-	-	1
2 WHTW6020	Ø22	M20	6	●	●	-	-	-	1
3 WHTW8020	Ø22	M20	10	-	-	●	●	-	1
4 WHTW8024	Ø26	M24	10	-	-	●	●	-	1
5 WHTW8024L	Ø26	M24	12	-	-	-	-	●	1



AKUSTICKÝ PROFIL | XYLOFON WASHER

KÓD		otvor	P	B	s	ks.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
XYLW806060	WHT15	Ø23	60	60	6	10
	WHT20					
XYLW808080	WHT30	Ø27	80	80	6	10
	WHT40					
	WHT55					




UPEVNĚNÍ


typ	popis	d [mm]	podpěra
LBA	hřebík se zvýšenou přilnavostí	4	
LBS	vrut s kulatou hlavou	5	
LBS HARDWOOD	vrut kulatou hlavou z tvrdého dřeva	5	
VIN-FIX	chemický kotvicí prvek vinylesterový	M16-M20-M24	
HYB-FIX	hybridní chemická kotva	M16-M20-M24	
EPO-FIX	chemický kotvicí prvek epoxidový	M16-M20-M24	
KOS	šroub s šestihlannou hlavou	M16-M20-M24	

ROZMĚRY

WHT		WHT15	WHT20	WHT30	WHT40	WHT55
Výška	H [mm]	250	290	400	480	600
Základna	B [mm]	60	60	80	80	80
Hloubka	P [mm]	62,5	63	73	74	75
Tloušťka svislé příruby	s [mm]	2,5	3	3	4	5
Umístění otvorů dřevo	c [mm]	140	140	170	170	170
Umístění otvoru v betonu	m [mm]	32,5	33	38	39	40
Otvory příruba	Ø ₁ [mm]	5	5	5	5	5
Otvor základna	Ø ₂ [mm]	23	23	29	29	29

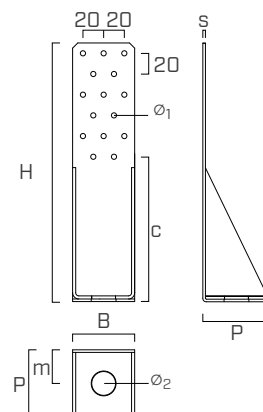

PODLOŽKA WHTW		WHTW6016	WHTW6020	WHTW8020	WHTW8024	WHTW8024L
Základna	B _R [mm]	50	50	70	70	70
Hloubka	P _R [mm]	56	56	66	66	66
Tloušťka	s _R [mm]	6	6	10	10	12
Otvor podložky	Ø ₃ [mm]	18	22	22	26	26




INSTALACE

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA MEZILEHLÉ VRSTVY H_B

KÓD	H _{B max} [mm]			
	CLT		C/GL	
	hřebíky	vruty	hřebíky	vruty
	LBA Ø4	LBS Ø5	LBA Ø4	LBS Ø5
WHT15	100	110	80	65
WHT20	100	110	80	65
WHT30	130	140	110	95
WHT40	130	140	110	95
WHT55	130	140	110	95

Výška mezivrstvy H_B (vyrovnávací malta, práh nebo dřevěná hráz) je stanovena s ohledem na požadavky předpisů pro upevnění do dřeva, uvedené v tabulce týkající se minimálních vzdáleností.

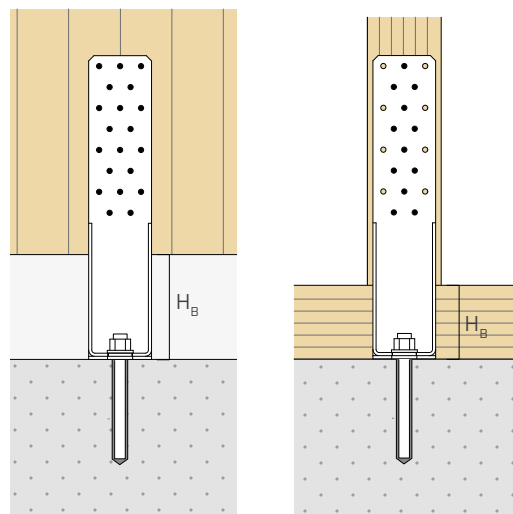


MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI

DŘEVO minimální vzdálenosti		hřebíky LBA Ø4	vruty LBS Ø5
C/GL	a _{4,c} [mm]	≥ 12,5 ^(*)	≥ 12,5 ^(*)
	a _{3,t} [mm]	≥ 60	≥ 75
CLT	a _{4,c} [mm]	≥ 12	≥ 13
	a _{3,t} [mm]	≥ 40	≥ 30
LVL	a _{4,c} [mm]	≥ 12,5 ^(*)	≥ 12,5 ^(*)
	a _{3,t} [mm]	≥ 80	≥ 100

^(*) V případě montáže na sloupky se zmenšenou šířkou (12,5 mm ≤ a_{4,c} < 5_G) z C/GL nebo LVL musí být odolnost R_{1,k timber} vypočtena s odkazem na ETA-23/0813-Příloha B.

- C/GL: minimální vzdálenosti pro masivní nebo lamelové dřevo podle normy EN 1995:2014 v souladu s ETA, přičemž je brána v úvahu objemová hmotnost dřevěných prvků ρ_k ≤ 420 kg/m³.
- CLT: minimální vzdálenosti pro Cross Laminated Timber v souladu s ÖNORM EN 1995:2014 - Příloha K pro hřebíky a podle ETA-11/0030 pro vruty
- LVL: minimální vzdálenosti pro LVL (edge face) v souladu s EN 1995:2014 a ETA-23/0813 s uvažováním charakteristické objemové hmotnosti dřevěných prvků ρ_k ≤ 500 kg/m³.

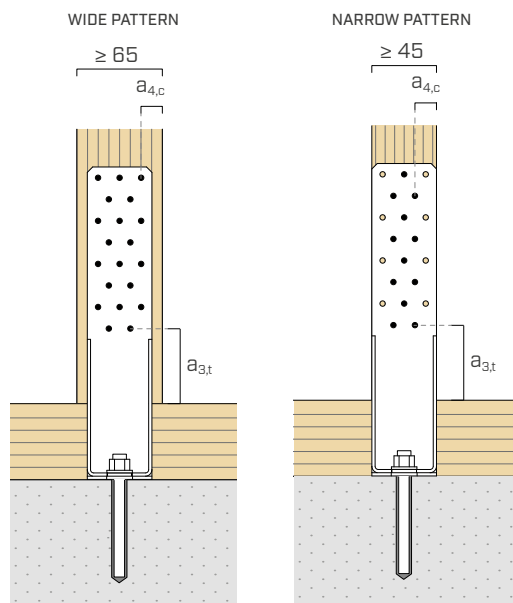


■ INSTALACE

INSTALACE S GAP

Je možná montáž úhelníku ve zvýšené poloze vzhledem k opěrné ploše. To umožňuje například montáž úhelníku, i když je mezivrstva H_B (podkladní malta, nosný trám nebo betonový sokl) větší než $H_{B \max}$ nebo vyrovnat odchylky na staveništi, jako je vzdálenost kotevního otvoru od zdi nebo sloupu.

V případě instalace s mezerou se doporučuje pod vodorovnou přírubu namontovat pojistnou matici, aby se zabránilo přílišnému utažení matice, které by spoj vystavilo napětí.


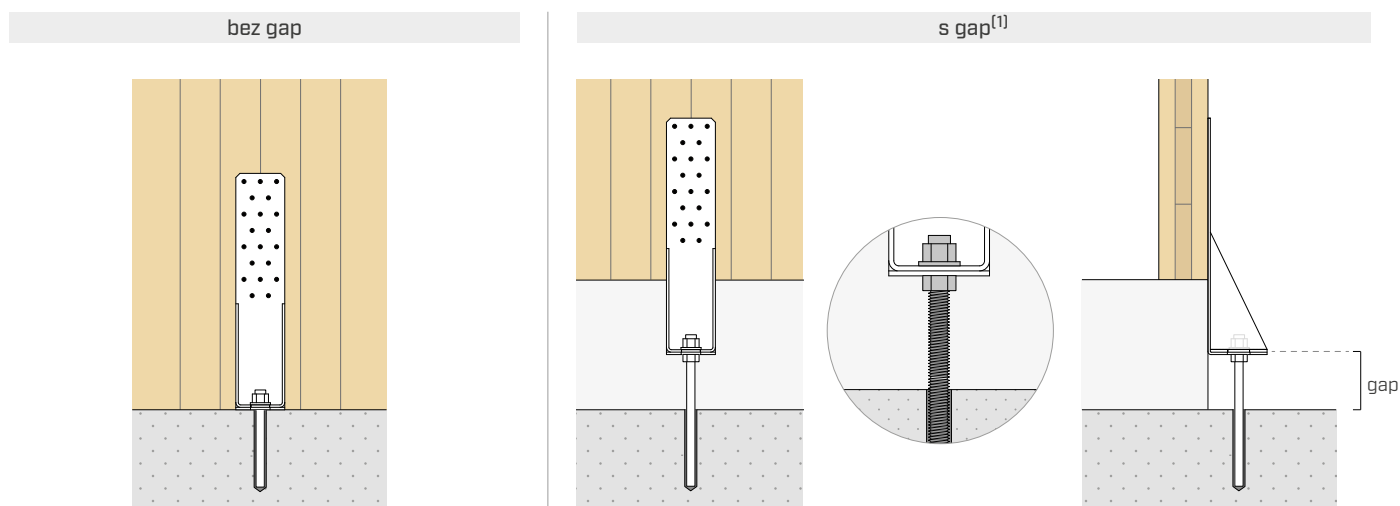


(1) Výška mezery neovlivňuje odolnost $R_{1,k}$ úhelníku.

■ UPEVNĚVACÍ SCHÉMATA


Úhelník je možné instalovat dvěma specifickými způsoby:

- **wide pattern (široké schéma):** instalace spojů na všechny sloupky svislé příruby;
- **narrow pattern (úzké schéma):** instalace s úzkým přibitím, přičemž krajní sloupky zůstávají volné.


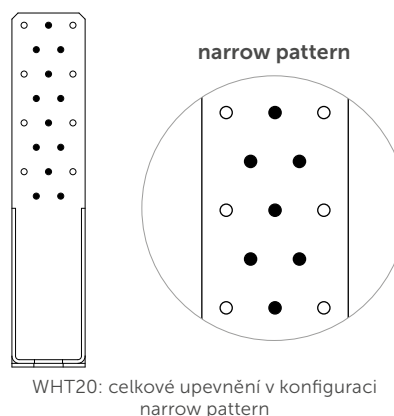
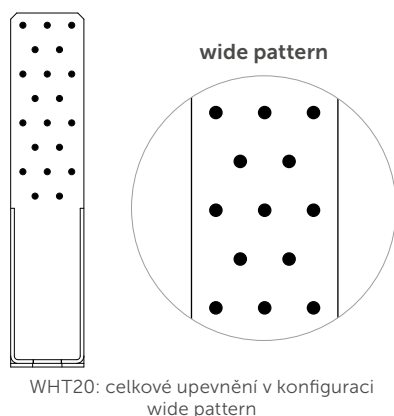


U obou metod lze použít jak schémata částečného tak úplného upevnění. V případě instalace s částečným upevněním lze počet spojovacích prvků měnit, přičemž je třeba zaručit minimální množství $n_{\min}$ uvedené v tabulce níže. Spojovací prvky se musí instalovat počínaje od spodních otvorů.

KÓD	$n_{\min}$ [ks]	
	wide pattern	narrow pattern
WHT15	10	6
WHT20	15	9
WHT30	20	12
WHT40	25	15
WHT55	30	18

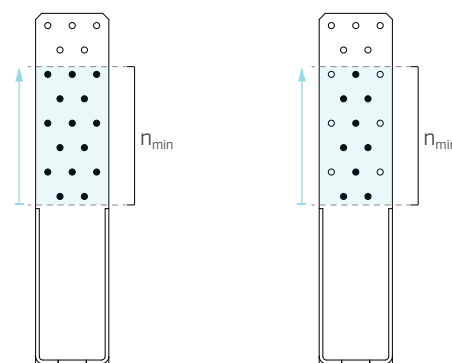

WHT20: částečné upevnění v konfiguraci wide pattern a narrow pattern, s instalací minimálního počtu spojovacích prvků $n_{\min}$.

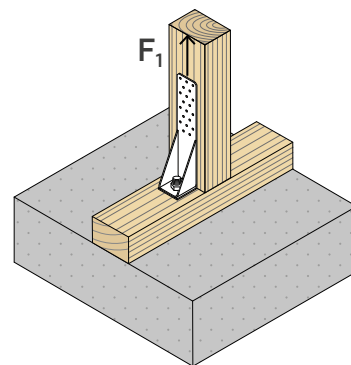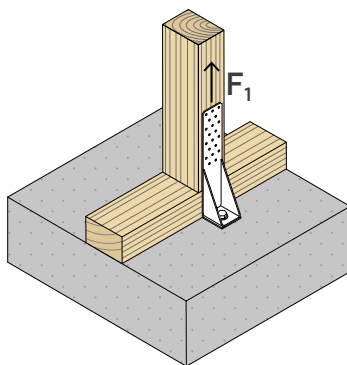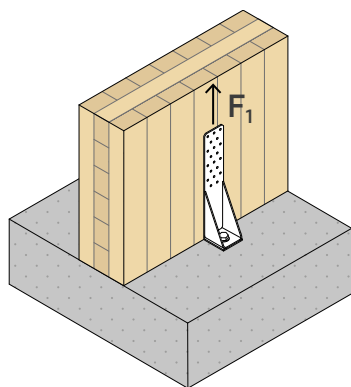

ODOLNOST NA STRANĚ DŘEVA | WIDE PATTERN | úplné upevnění

KÓD	DŘEVO				OCEL				
	upevnění otvory Ø5				no washer	washer		no washer	washer
	typ	Ø x L [mm]	n _v [ks]	R _{1,k} timber [kN]	R _{1,k} steel [kN]	R _{1,k} steel [kN]	γ _{steel}	K _{1,ser} [N/mm]	K _{1,ser} [N/mm]
WHT15	LBA	Ø4 x 60	15	36,8	30,0	40,0	γ _{M0}	5000	5880
	LBS	Ø5 x 70		35,6					
	LBSH	Ø5 x 50		35,3					
WHT20	LBA	Ø4 x 60	20	48,1	40,0	50,0	γ _{M0}	6667	7980
	LBS	Ø5 x 70		48,3					
	LBSH	Ø5 x 50		47,9					
WHT30	LBA	Ø4 x 60	30	76,4	-	70,0	γ _{M0}	-	11667
	LBS	Ø5 x 70		73,7					
	LBSH	Ø5 x 50		73,1					
WHT40	LBA	Ø4 x 60	40	101,9	-	90,0	γ _{M0}	-	15000
	LBS	Ø5 x 70		96,5					
	LBSH	Ø5 x 50		95,8					
WHT55	LBA	Ø4 x 60	55	141,5	-	120,0	γ _{M0}	-	20000
	LBS	Ø5 x 70		132,1					
	LBSH	Ø5 x 50		131,0					

ODOLNOST NA STRANĚ DŘEVA | NARROW PATTERN | úplné upevnění

KÓD	DŘEVO				OCEL			
	upevnění otvory Ø5				no washer	washer		
	typ	Ø x L [mm]	n _v [ks]	R _{1,k} timber [kN]	R _{1,k} steel [kN]	R _{1,k} steel [kN]	γ _{steel}	K _{1,ser} [N/mm]
WHT15	LBA	Ø4 x 60	9	22,6	30,0	-	γ _{M0}	3360
	LBS	Ø5 x 70		20,3				
	LBSH	Ø5 x 50		20,2				
WHT20	LBA	Ø4 x 60	12	28,3	40,0	-	γ _{M0}	4620
	LBS	Ø5 x 70		27,9				
	LBSH	Ø5 x 50		27,7				
WHT30	LBA	Ø4 x 60	18	45,3	-	70,0	γ _{M0}	7140
	LBS	Ø5 x 70		43,2				
	LBSH	Ø5 x 50		42,8				
WHT40	LBA	Ø4 x 60	24	59,4	-	90,0	γ _{M0}	9240
	LBS	Ø5 x 70		55,9				
	LBSH	Ø5 x 50		55,4				
WHT55	LBA	Ø4 x 60	33	84,9	-	120,0	γ _{M0}	13020
	LBS	Ø5 x 70		78,7				
	LBSH	Ø5 x 50		78,1				

■ STATICKÉ HODNOTY | DŘEVO-BETON | F₁

ODOLNOST NA STRANĚ DŘEVA | ČÁSTEČNÉ UPEVNĚNÍ

U schémat částečného upevnění se hodnoty $R_{1,k \text{ timber}}$ získají vynásobením charakteristické pevnosti jednoho spojovacího prvku $R_{v,k}$ příslušnými n_{eq} uvedenými v následující tabulce, kde n představuje celkový počet hřebíků, který se má použít.

KÓD	wide pattern n_{eq}		narrow pattern n_{eq}	
	LBA	LBS / LBSH	LBA	LBS / LBSH
WHT15	n-2	n-1	n-1	n-1
WHT20	n-3	n-1	n-2	n-1
WHT30	n-3	n-1	n-2	n-1
WHT40	n-4	n-2	n-3	n-2
WHT55	n-5	n-3	n-3	n-2

Hodnoty $R_{v,k}$ spojovacích prvků jsou uvedené v katalogu „VRUTY DO DŘEVA A SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO TERASY“ na stránkách www.rothoblaas.com.

POUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH UPEVNĚNOVACÍCH PRVKŮ

Je možné použít hřebíky nebo vruty kratší délky, než jsou ty navržené.

V tomto případě se musí hodnoty únosnosti $R_{1,k \text{ timber}}$ vynásobit redukčním součinitelem k_F :

délka spojovacího prvku [mm]	k_F		
	LBA Ø4	LBS Ø5	LBSH Ø5
40	0,74	0,79	0,83
50	0,91	0,89	1,00
60	1,00	0,94	1,08
70	-	1,00	1,14
75	1,13	-	-
100	1,30	-	-

ODOLNOST NA STRANĚ BETONU

Hodnoty odolnosti některých možných řešení upevnění. Pro další řešení, která nejsou uvedena, je možné použít software My Project dostupný na webových stránkách www.rothoblaas.com.

Hodnoty uvedené v tabulce byly stanoveny s přihlédnutím k příspěvku koeficientu $t_{//}$ ve výpočtech.


KÓD	konfigurace v betonu	upevnění otvory Ø14		$R_{1,d \text{ concrete}}$	
		typ	Ø x L [mm]	bez gap [kN]	gap [kN]
WHT15 WHT20 no washer	nepórovitý	VIN-FIX 5.8	M16 x 195	34,0	37,1
			M16 x 245	44,7	48,8
			M20 x 245	55,9	61,0
	pórovitý	HYB-FIX 5.8 HYB-FIX 8.8	M16 x 195	45,1	49,2
			M16 x 245	59,3	64,6
	seismic	EPO-FIX 8.8	M20 x 245 M20 x 330	40,3 56,7	44,0 61,8
WHT15 WHT20	nepórovitý	VIN-FIX 5.8	M16 x 245 M20 x 245	42,6 53,2	46,5 58,0
			M16 x 195 M16 x 245	43,7 47,6	47,6 51,9
	pórovitý	HYB-FIX 8.8	M20 x 245 M20 x 330	38,3 55,7	41,8 60,7
			M20 x 245 M20 x 330	38,3 55,7	41,8 60,7
	seismic	EPO-FIX 8.8	M20 x 245 M20 x 330	53,2 73,3	58,0 79,9
			M20 x 330 M20 x 245	73,3 91,5	79,9 99,7
WHT30 WHT40	nepórovitý	VIN-FIX 5.8 VIN-FIX 5.8 HYB-FIX 8.8	M20 x 245 M20 x 330 M20 x 245	53,2 73,3 91,5	58,0 79,9 99,7
			M20 x 245 M24 x 330 M24 x 330	64,0 89,6 107,3	69,8 97,7 117,0
			M24 x 330 M24 x 330	107,3 107,3	117,0 117,0
	pórovitý	HYB-FIX 5.8 VIN-FIX 5.8 EPO-FIX 5.8	M20 x 245 M24 x 330 M24 x 330	64,0 89,6 107,3	69,8 97,7 117,0
			M24 x 330 M24 x 330	107,3 107,3	117,0 117,0
			M24 x 330 M24 x 495	107,3 103,4	117,0 112,7
WHT55	nepórovitý	HYB-FIX 8.8 EPO-FIX 5.8	M24 x 330 M24 x 330	153,2 107,3	167,0 117,0
			M24 x 330 M24 x 495	107,3 143,4	117,0 156,3
	pórovitý	HYB-FIX 8.8 EPO-FIX 8.8	M24 x 495 M24 x 330	143,4 64,6	156,3 70,4
			M24 x 330 M24 x 495	64,6 103,3	70,4 112,6
	seismic	EPO-FIX 8.8	M24 x 330 M24 x 495	64,6 103,3	70,4 112,6
			M24 x 495 M24 x 495	103,3 103,3	112,6 112,6

PARAMETRY INSTALACE KOTEV

druh tyče Ø x L [mm]		typ WHT	typ podložky	t _{fix} [mm]	h _{nom} =h _{ef} [mm]	h ₁ [mm]	d ₀ [mm]	h _{min} [mm]
M16	195	WHT15 / WHT20	WHTW6016	11	160	165	18	200
	245	WHT15 / WHT20	WHTW6016	11	200	205	18	250
M20	245	WHT15 / WHT20	WHTW6020	11	200	205	22	250
	330			11	290	295	22	350
	245	WHT30	WHTW8020	16	200	205	22	250
	330			16	280	285	22	350
	245	WHT40	WHTW8020	16	195	200	22	250
	330			16	275	280	22	350
M24	330	WHT30	WHTW8024	16	280	285	28	350
	330	WHT40 / WHT55	WHTW8024	18	275	280	28	350
	330	WHT55	WHTW8024	21	275	280	28	350
	495	WHT55	WHTW8024L	21	440	445	28	350

Předem nařezaná závitová tyč INA s maticí a podložkou

Závitová tyč MGS třídy 8.8 k nařezání na míru: viz katalog „SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY PRO DŘEVO“, sekce „Katalogy“ na stránkách www.rothoblaas.com.

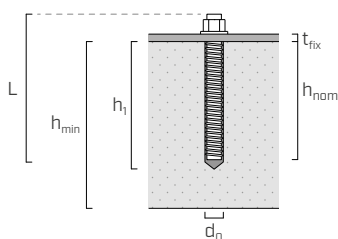

t_{fix} tloušťka upevněné desky
h_{nom} hloubka vložení
h_{ef} skutečná hloubka ukotvení
h₁ minimální hloubka otvoru
d₀ průměr otvoru v betonu
h_{min} minimální tloušťka betonu

KONTROLNÍ VÝPOČET PRO KOTEVNÍ PRVKY PŘI NAMÁHÁNÍ F₁


Upevnění do betonu pomocí jiných kotev, než které jsou uvedeny v tabulce, je třeba ověřit na základě síly namáhání samotné kotvy, kterou lze určit pomocí koeficientů k_{t//}. Axiální tahová síla působící na jednotlivou kotvu se získá následujícím způsobem:

$$F_{bolt//,d} = k_{t//} \cdot F_{1,d}$$

k_{t//} koeficient excentricity

F_{1,d} namáhání v tahu působící na úhelník WKR

Ověření kotvy bude vyhovující, pokud bude projektová pevnost v tahu, která byla vypočítaná s ohledem na okrajové účinky, vyšší, než namáhání projektu: R_{bolt//,d} ≥ F_{bolt//,d}.

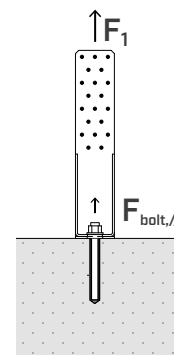

	INSTALACE S GAP	INSTALACE BEZ GAP
KÓD	k _{t//}	k _{t//}
WHT15	1,00	1,09
WHT20	1,00	1,09
WHT30	1,00	1,09
WHT40	1,00	1,09
WHT55	1,00	1,09

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

- Charakteristické hodnoty jsou dány normou EN 1995:2014 v souladu s ETA-23/0813.
- Návrhové hodnoty se získají z tabulkových hodnot následujícím způsobem:

ÚPLNÉ UPEVNĚNÍ

$$R_d = \min \left\{ \frac{k_F \cdot R_{k, \text{timber}} \cdot k_{mod}}{Y_M}, \frac{R_{k, \text{steel}}}{Y_{MO}}, R_{d, \text{concrete}} \right\}$$

ČÁSTEČNÉ UPEVNĚNÍ

$$R_d = \min \left\{ \frac{n_{eq} \cdot R_{yk} \cdot k_{mod}}{Y_M}, \frac{R_{k, \text{steel}}}{Y_{MO}}, R_{d, \text{concrete}} \right\}$$

Koeficienty k_{mod}, Y_M a Y_{MO} musí být použity v souladu s platnými předpisy uplatněnými pro výpočet.

- Hodnotu K_{1,ser} pro jiná než navržená upevnění lze vypočítat takto:

$$K_{1,ser} = \min \left\{ \frac{n_{eq} \cdot R_{yk}}{6}; \frac{R_{k, \text{steel}}}{6} \right\}$$

- Ve fázi výpočtu je brána v úvahu objemová hmotnost dřevěných prvků o hodnotě ρ_k = 350 kg/m³ a třída pevnosti betonu C25/30 s řídkou výztuží, absencí vzdálenosti mezi středy a vzdálenosti od okraje a minimální tloušťkou uvedenou v tabulkách s instalačními parametry použitých kotevních prvků. Pevnostní hodnoty platí pro výpočetní hypotézy uvedené v tabulce; v přípa-

dě jiných okrajových podmínek než těch, které jsou uvedeny v tabulce (např. jiných minimálních vzdáleností od okrajů nebo jiné tloušťky betonu). Lze kontrolní výpočet kotevních prvků na straně betonu provést pomocí výpočetního softwaru MyProject v závislosti na projektových potřebách.

- Pevnostní projektové údaje na straně betonu se týkají neroztvořeného betonu (R_{1,d uncracked}), roztvořeného betonu (R_{1,d cracked}) a v případě seizmické zkoušky (R_{1,d seismic}) použití chemické kotvy se závitovou tyčí s třídou oceli 5.8 a 8.8.
- Seizmické projektování ve výkonové třídě C2 bez požadavků na tažnost u kotevních prvků (možnost a2) a projektování pružnosti v souladu s EN 1992:2018.
- Dimenzování a kontrola dřevěných a betonových prvků musí být provedena zvlášť.
- U aplikace na CLT (Cross Laminated Timber) se doporučuje použít hřebíky/vruty o vhodné délce, aby bylo zajištěno, že budou zaraženy dostatečně hluboko do dřeva, aby nedocházelo ke vzniku křehkých lomů kvůli skupinovému efektům.

DOUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- Úhelníky WHT jsou chráněny následujícími zapsanými průmyslovými vzory Společnosti: RCD 015032190-0019 | RCD 015032190-0020 | RCD 015032190-0021 | RCD 015032190-0022 | RCD 015032190-0023.